

Nyttige produkter til pasning af poolen



KLOR 70/G

70/G er et letopløseligt, ustabiliseret klorgranulat (danner ikke klorlås), som kan anvendes til den daglige kloring af poolvandet.



HTH KLORGRANULAT

Ustabiliseret (danner ikke klorlås) og let opløseligt klor granulat som kan anvendes i alle typer pools både til den daglige kloring og til periodevis chokkloring.



BAQUACIL PHMB

Baquacil phmb er et klorfrit desinfektionsmiddel til sikring af bakteriefrit badevand i poolen.



ALGEMIDDEL

Dette produkt er et intensivt algemiddel, som slår algerne ihjel på kort tid. QAC-S bør/ kan med fordel anvendes hver uge for at forebygge algevækst i badesæsonen.




FLOKNINGSRULLER

Flokningsruller anvendes hvis man har uklart/ tåget poolvand. Hvis poolvandet er meget uklart anbefales flydende flokningsmiddel (PAC).



TESTSÆT

Anvendes til måling og kontrol af vandet.

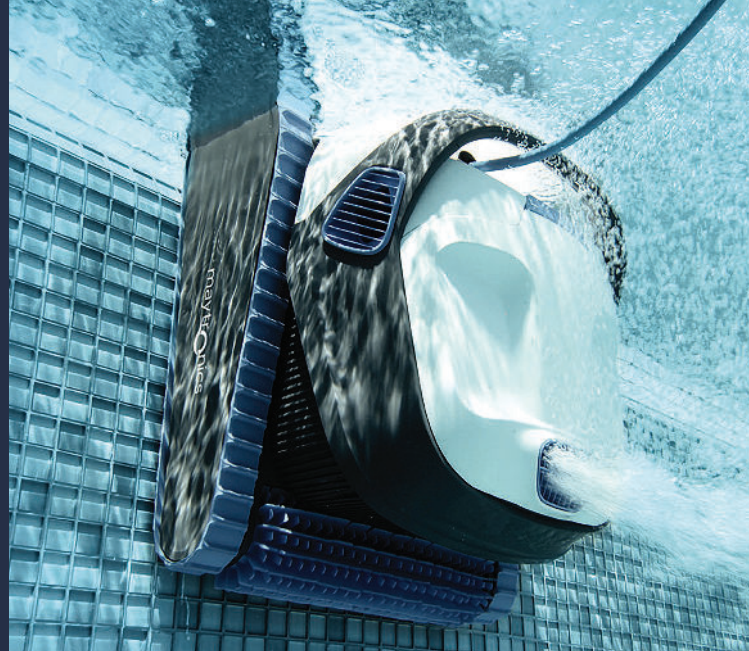

iPool™

Dolphin

ENESTÅENDE AUTOMATISK STØVSUGER TIL DAGLIG RENGØRING AF POOLEN

Rengøringen af poolen bliver let, hvis man investerer i en automatisk støvsuger til poolen. De automatiske støvsugere fås til alle størrelser pools. Der er ikke en opgave, de ikke kan klare. Et must-have for de fleste.

Find modellerne i vores webshop: [s100](#), [s200](#) og [s300](#).

Blue Connect


Blue Connect måler værdierne i poolvandet og fortæller, hvad og hvor meget man skal tilsætte, for at værdierne i poolvandet er optimale. Enheden kan enten lægges i poolvandet eller monteres på filterinstallationen. Med en Blue Connect kommer man ikke i tvivl om, hvordan poolens vandbalance skal være.

Find Blue Connect i vores webshop.



Sommer

SÅDAN PASSES POOLEN

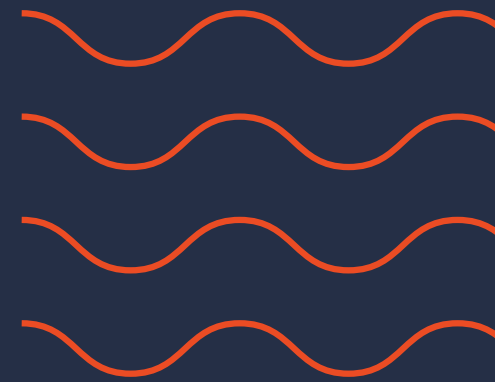



DET TAGER
KUN FÅ MINUTTER
OM DAGEN AT
HOLDE POOLEN
BADEKLAR

Sommer

SÅDAN PASSES POOLEN

Hemmeligheden bag rent og klart badevand er kontinuitet. Så længe man husker at se til poolen og justere værdierne i poolvandet jævnlige, så er det let at passe poolen.

Daglige og ugentlige rutiner er afgørende når poolen skal holdes ren henover sommeren.

PH værdi

PH værdien i poolvandet er vigtig. Hvis pH værdien ikke ligger hvor den skal så virker det desinfektionsmiddel (klor eller pHmb) man tilsætter ikke. PH værdien bør måles hver anden dag. Man måler og justerer altid pH værdien før man tilsætter klor.

PH værdien i klor-pools bør ligge mellem 7,0-7,4. PH værdien i Baquacil PHMB pools bør ligge mellem 7,2-7,6. PH værdien justeres ned med pH minus og den hæves med pH plus. Justér pH værdien om aftenen når poolen ikke længere benyttes.

Klor

Hvis man ikke har automatisk dosering, så bør man tilsætte klor hver dag i poolsæsonen. Man bør tilsætte klor om aftenen når poolen ikke længere benyttes. Klore blandes op i en spand inden det tilsættes direkte i poolvandet.

Klorindholdet bør ligge mellem 1,0 – 1,5 mg/l.

Baquacil PHMB (alternativ til klor)

Baquacil PHMB tilsættes ca. én gang ugentligt sammen med Baquacil Check og Baquacil Shock. PHMB niveauet bør ligge mellem 30-50 mg/l. Produkterne tilsættes direkte til badevandet.

Alkalinitet

Alkaliniteten skal ligge mellem 80-120 mg/l. Man justerer generelt kun alkaliniteten hvis pH værdien pludselig er svær at justere. Man justerer alkaliniteten op med TA+ og ned med pH minus.



Støvsug og rens/børst poolen

Hvis man holder poolen fri for nedfald af blade, græs mm. så er det lettere at holde poolen fri for alge- og bakterievækst. Et nyttigt redskab til renholdelse af poolen kan være en automatisk støvsuger.

Husk at vaske jer før og efter I har benyttet poolen

En uvasket person afgiver i gennemsnit ca. 100.000 bakterier til badevandet. Husk derfor altid at skylle jer før og efter I benytter poolen. Brug evt. en udendørs brusertil formålet.

Husk at tilsætte kemi –også selvom vejret er dårligt

Kontinuerlig justering og tilsætning af kemi til poolvandet er afgørende hvis poolen skal holdes ren.

Sørg for at poolens filterinstallation i drift

Poolpumpen og filteret er poolens "hjerne, lever og nyre". Husk at rense forfilteret på poolpumpen og returskylle sandfilteret hver uge. De som har patronfiltre behøver kun rense filtrene én gang månedligt.